




Conform to:
API STD 609
MSS SP 67
ANSI B16.5
ANSI B16.34
DIN3202
ISO 5752
UNI EN 1092

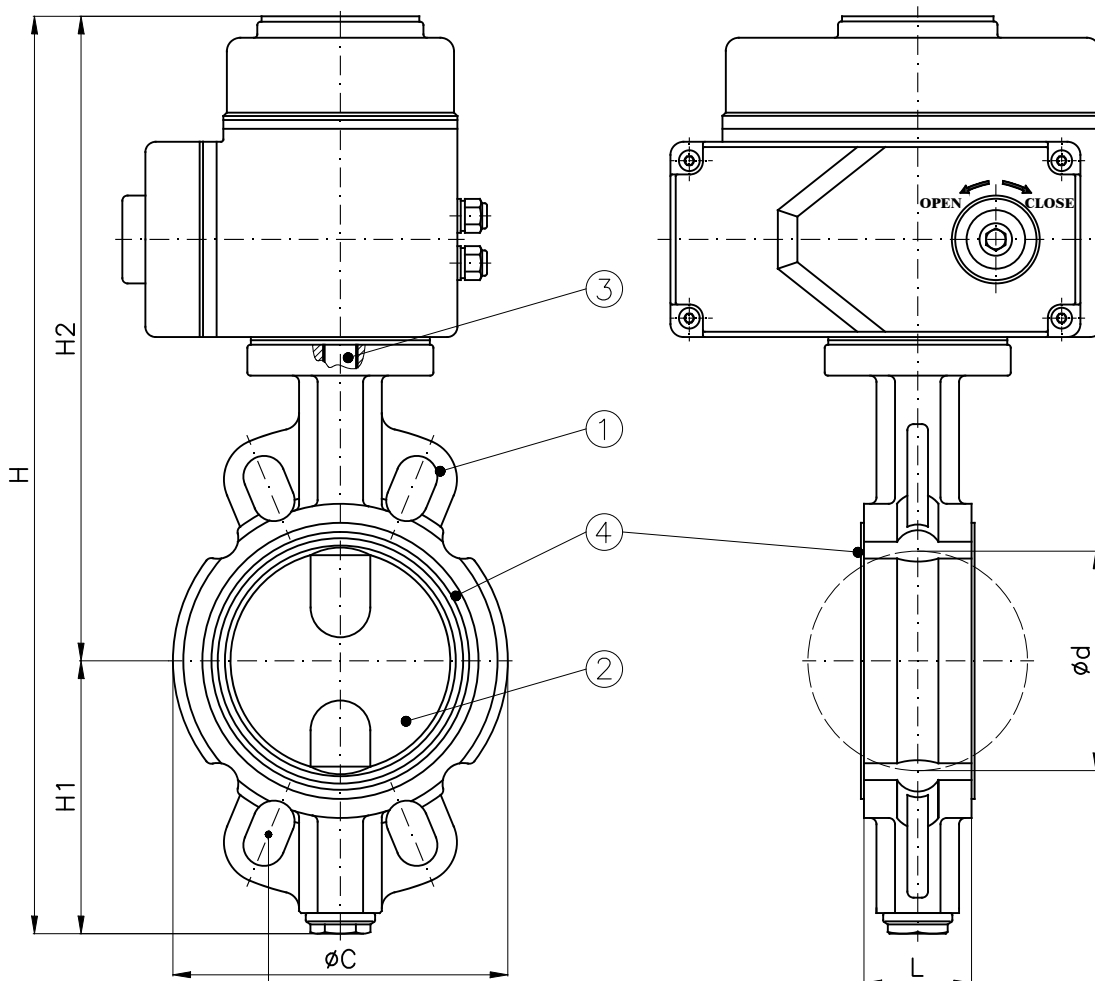

per installazione flange PN6-10DIN-16-ANSI150 (Tab.100-101)
 for installation NP6-10DIN-16-ANSI150 flanges (Tab.100-101)

Pos.	Descrizione Description
1	Corpo Body
2	Disco Disc
3	Stelo Stem
4	Sede di tenuta Disc seat ring

Per combinazioni materiali, campo di applicazione, caratteristiche delle sedi di tenuta consultare Tab.203.1

For materials' combination, application range and seats' characteristics consult Tab.203.1

ELECTRIC MOTOR

La scelta del motore dipende dalla pressione di esercizio dell'impianto
 The choice of the motor depends from plant working pressure

DN	Electric Motor	C	d	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	L5	Weight (Kg)	
40	1 1/2"	AOX-005	90	45.9	310	90	220	33	160	121	121	25	5.8
50	2"	AOX-005	103	56.6	326	96	230	43	160	121	121	25	6.5
65	2 1/2"	AOX-005	122	70.5	353	108	245	46	160	121	121	25	7.5
80	3"	AOX-005	140	83.3	373	118	255	46	160	121	121	25	7.8
100	4"	AOX-008	162	105	407	132	275	52	160	121	121	25	8.6
125	5"	AOX-015	200	127.7	460	150	310	56	189	129	145	25	12
150	6"	AOX-030	220	152.2	525	165	360	56	268	164	200	25	22
200	8"	AOX-040	270	197.6	584	194	390	60	268	164	200	25	25.6
250	10"	AOX-060	328	245.9	660	220	440	68	268	164	200	25	32.5
300	12"	AOX-080	392	298.2	727	262	465	78	268	164	200	25	44