



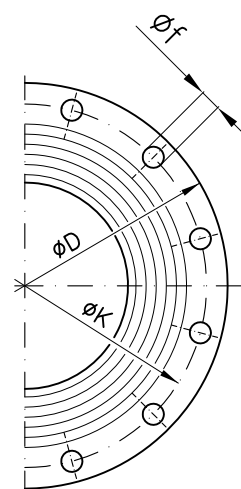

RF FLANGES: A/GS

FF FLANGES: B/G

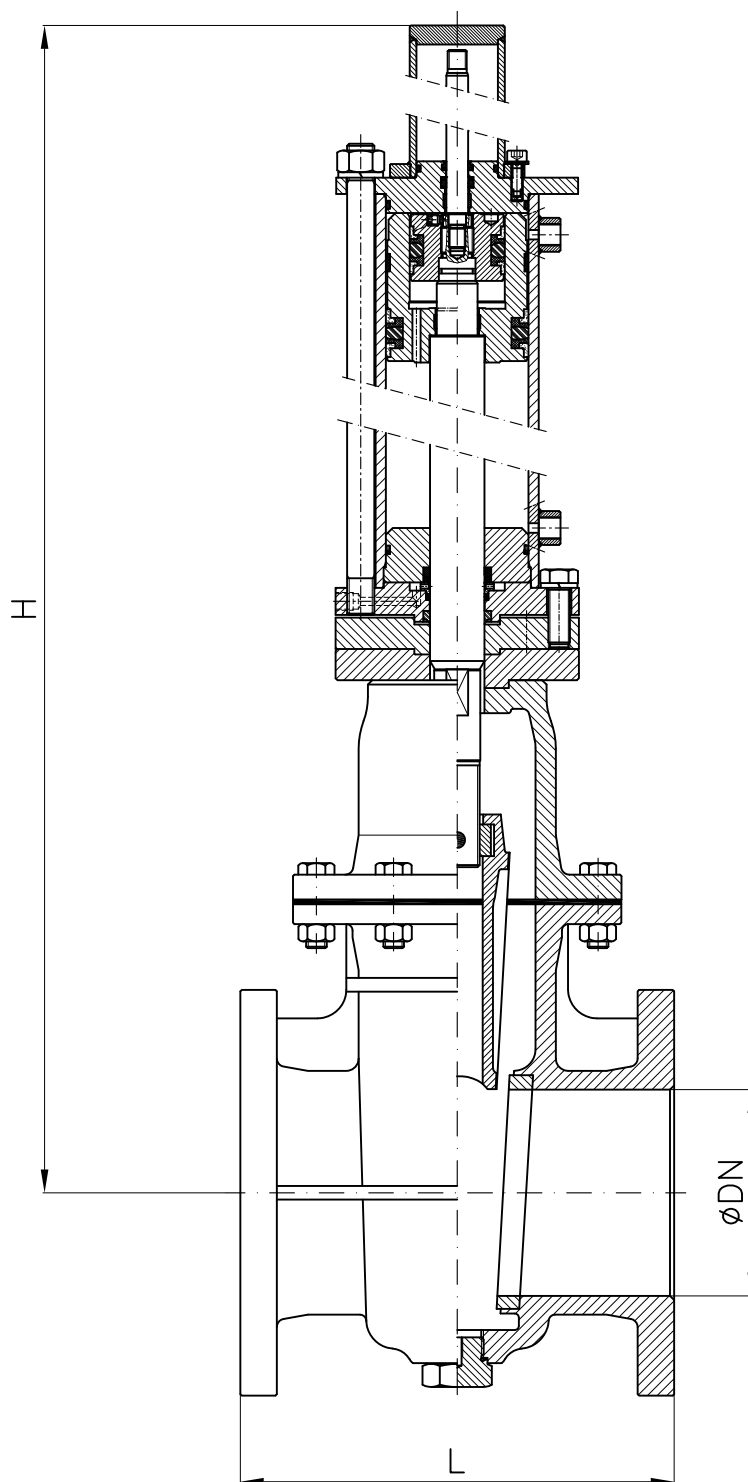

NOTE

Per tipologia prodotto e combinazione materiali,
fare riferimento alle Tab.140–140UNI/DIN–141–142–143.
Il dimensionamento dell'attuatore è in funzione di:

- pressione di esercizio della valvola
- pressione olio (min–max)
- servizio

NOTE

*By product type and materials combination,
refer to Tab.140–140UNI/DIN–141–142–143.
The sizing of the actuator is based on:*

- *valve's working pressure*
- *oil's pressure (min–max)*
- *service*